

CUS30E

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2. 部品デレーティング Component Derating	R-2~7
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-8~11
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	R-12~23
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-24
6. 振動試験 Vibration Test	R-25
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-26
8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test	R-27

※ 試験結果は、代表データではありますが、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は実力値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be
actual capability data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : CUS30E-5

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。
 それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。
 Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).
 Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated
 by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数/10⁶時間)
 Total Equipment Failure Rate (Failure/10⁶Hours)

λ_G : i番目の同属部品に対する故障率 (故障数/10⁶時間)
 Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure/10⁶Hours)

n_i : i番目の同属部品の個数
 Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数
 Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
 Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF Values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≒ 366,105 時間 (Hours)

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : CUS30E-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	: 標準取付 : B Standard mounting : B	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage	: 100, 200VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 5V, 6A(100%)

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated
based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within
derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_{ch}(\max)} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_j(\max) - T_a}{P_{ch}(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_{ch}(\max)}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_a : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_{ch}(\max)$: 最大チャネル損失
Maximum Channel Dissipation

$T_j(\max)$: 最大接合点(チャネル)温度
($T_{ch}(\max)$) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and Lead

MODEL : CUS30E-5

(2) 部品ダイレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	$V_{in} = 100VAC$	Load = 100%	$T_a = 50^{\circ}C$
A1 ICE3A2065ELJ INFINEON	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 0.81 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 114.5^{\circ}C$ D.F. = 76.3 %	$\theta_{ch-c} = 4.16^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 61.1^{\circ}C$	$P_{ch} (max) = 17 W$ $T_c = 111.1^{\circ}C$
D51 SG30JC6M-5600 SHINDENGEN	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 3.21 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 120.6^{\circ}C$ D.F. = 80.4 %	$\theta_{j-c} = 2.2^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 63.5^{\circ}C$	$T_c = 113.5^{\circ}C$

MODEL : CUS30E-5

(2) 部品ダイレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	$V_{in} = 200VAC$	Load = 100%	$T_a = 50^{\circ}C$
A1 ICE3A2065ELJ INFINEON	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 0.93W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 114.2^{\circ}C$ D.F. = 76.1 %	$\theta_{ch-c} = 4.16^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 60.3^{\circ}C$	$P_{ch} (max) = 17W$ $T_c = 110.3^{\circ}C$
D51 SG30JC6M-5600 SHINDENGEN	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 3.16W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 118.2^{\circ}C$ D.F. = 78.8%	$\theta_{j-c} = 2.2^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 61.2^{\circ}C$	$T_c = 111.2^{\circ}C$

2. 部品デイレートイング Components Derating

MODEL : CUS30E-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 : 標準取付 : B Mounting method Standard mounting : B	・周囲温度 : 50°C Ambient temperature
・入力電圧 : 110, 220VDC Input voltage	・出力電圧、電流 : 5V, 6A(100%) Output voltage & current

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated
based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within
derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_{ch}(\max)} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_j(\max) - T_a}{P_{ch}(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_{ch}(\max)}$$

T_c : デイレートイングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_a : デイレートイングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_l : デイレートイングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_{ch}(\max)$: 最大チャネル損失
Maximum Channel Dissipation

$T_j(\max)$: 最大接合点(チャネル)温度
($T_{ch}(\max)$) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and Lead

MODEL : CUS30E-5

(2) 部品デイレートイング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	$V_{in} = 110VDC$	Load = 100%	$T_a = 50^\circ C$
A1 ICE3A2065ELJ INFINEON	$T_{ch} (max) = 150^\circ C$ $P_{ch} = 0.91 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 117.9^\circ C$ D.F. = 78.6%	$\theta_{ch-c} = 4.16^\circ C/W$ $\Delta T_c = 64.1^\circ C$	$P_{ch} (max) = 17 W$ $T_c = 114.1^\circ C$
D51 SG30JC6M-5600 SHINDENGEN	$T_j (max) = 150^\circ C$ $P_d = 3.21 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 120.3^\circ C$ D.F. = 80.2%	$\theta_{j-c} = 2.2^\circ C/W$ $\Delta T_c = 63.2^\circ C$	$T_c = 113.2^\circ C$

MODEL : CUS30E-5

(2) 部品デイレートイング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	$V_{in} = 220VDC$	Load = 100%	$T_a = 50^\circ C$
A1 ICE3A2065ELJ INFINEON	$T_{ch} (max) = 150^\circ C$ $P_{ch} = 0.76 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 119.6^\circ C$ D.F. = 79.7 %	$\theta_{ch-c} = 4.16^\circ C/W$ $\Delta T_c = 66.4^\circ C$	$P_{ch} (max) = 17 W$ $T_c = 116.4^\circ C$
D51 SG30JC6M-5600 SHINDENGEN	$T_j (max) = 150^\circ C$ $P_d = 3.16 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 117.7^\circ C$ D.F. = 78.4 %	$\theta_{j-c} = 2.2^\circ C/W$ $\Delta T_c = 60.7^\circ C$	$T_c = 110.7^\circ C$

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : CUS30E-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B (STANDARD MOUNTING)	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
入力電圧 V_{in} Input Voltage	100VAC					
出力電圧 V_o Output Voltage	5VDC					
出力電流 I_o Output Current	6A(100%)					

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}C$)					
		$I_o=100\%$					
		$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E	取付方向 Mounting F
A1	IC	62	61	50	55	59	63
C5	E.CAP.	41	36	31	36	36	40
C6	E.CAP.	36	34	23	30	32	38
C51	E.CAP.	38	27	20	24	35	39
D51	S.B.D	75	64	67	70	73	72
L1	BALUN COIL	39	30	32	41	28	37
TI WIRE	TRANSFORMER WIRE	53	45	41	47	48	50

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : CUS30E-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
		(STANDARD MOUNTING) 				
入力電圧 V_{in} Input Voltage	200VAC					
出力電圧 V_o Output Voltage	5VDC					
出力電流 I_o Output Current	6A(100%)					







(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}C$)					
		$I_o=100\%$					
		$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E	取付方向 Mounting F
A1	IC	62	60	52	57	56	62
C5	E.CAP.	35	29	26	32	28	33
C6	E.CAP.	33	30	21	28	26	34
C51	E.CAP.	37	26	20	24	33	37
D51	S.B.D	72	61	64	67	69	70
L1	BALUN COIL	26	20	19	28	16	24
T1 WIRE	TRANSFORMER WIRE	52	43	40	46	45	48

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : CUS30E-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B (STANDARD MOUNTING) CN1(INPUT)	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
						
入力電圧 V_{in} Input Voltage	110VDC					
出力電圧 V_o Output Voltage	5VDC					
出力電流 I_o Output Current	6A(100%)					

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}C$)					
		$I_o=100\%$					
		$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E	取付方向 Mounting F
A1	IC	68	64	54	61	62	68
C5	E.CAP.	41	34	31	37	35	38
C6	E.CAP.	37	34	22	32	30	39
C51	E.CAP.	39	28	20	25	35	39
D51	S.B.D	77	63	68	71	75	72
L1	BALUN COIL	29	20	20	31	18	25
T1 WIRE	TRANSFORMER WIRE	55	44	42	49	50	50

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : CUS30E-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
		(STANDARD MOUNTING) 				
入力電圧 V_{in} Input Voltage	220VDC					
出力電圧 V_o Output Voltage	5VDC					
出力電流 I_o Output Current	6A(100%)					

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}C$)					
		$I_o=100\%$					
		$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$	$T_a=50^{\circ}C$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E	取付方向 Mounting F
A1	IC	57	66	47	53	51	56
C5	E.CAP.	33	27	24	32	27	30
C6	E.CAP.	31	28	18	27	23	32
C51	E.CAP.	36	26	19	24	31	36
D51	S.B.D	72	61	64	68	70	68
L1	BALUN COIL	21	15	13	24	13	17
T1 WIRE	TRANSFORMER WIRE	50	43	39	46	45	45


4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : CUS30E-5

空冷条件 : 自然空冷

Cooling condition : Convection cooling


取付方向 A
Mounting A

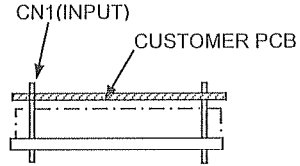

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : ·····


Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.4
60	10.0	6.9	3.4
80	8.6	4.3	-
100	5.2	-	-

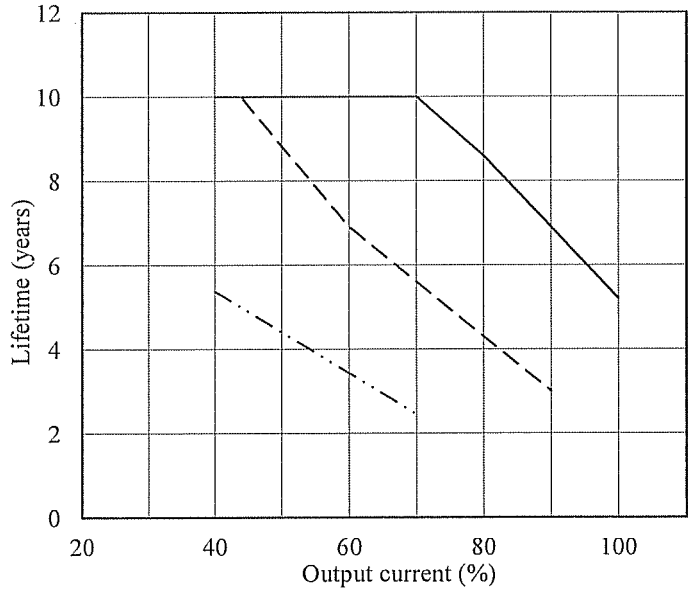


Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.1
60	10.0	6.7	3.4
80	8.6	4.3	-
100	5.6	-	-

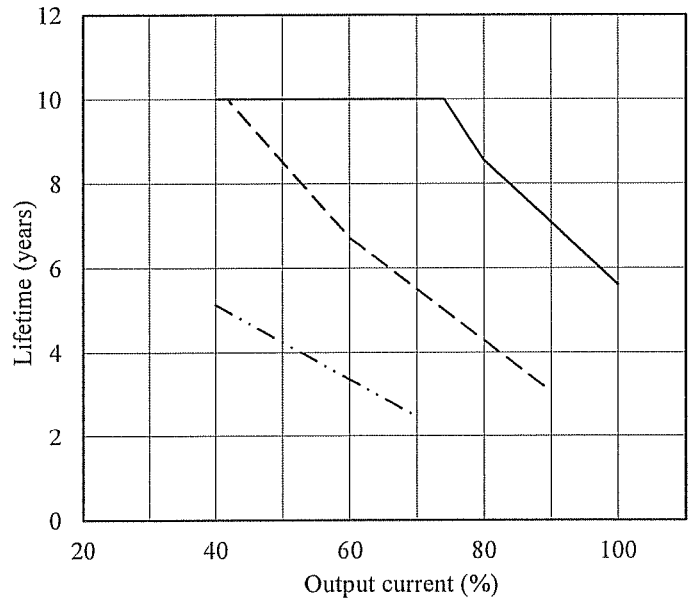

MODEL : CUS30E-5


取付方向 B
Mounting B



V_{in}=100VAC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta=40°C	Ta=50°C	Ta=60°C
40	10.0	10.0	8.3
60	10.0	10.0	5.4
80	10.0	7.5	3.8
100	9.9	5.0	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : ·····

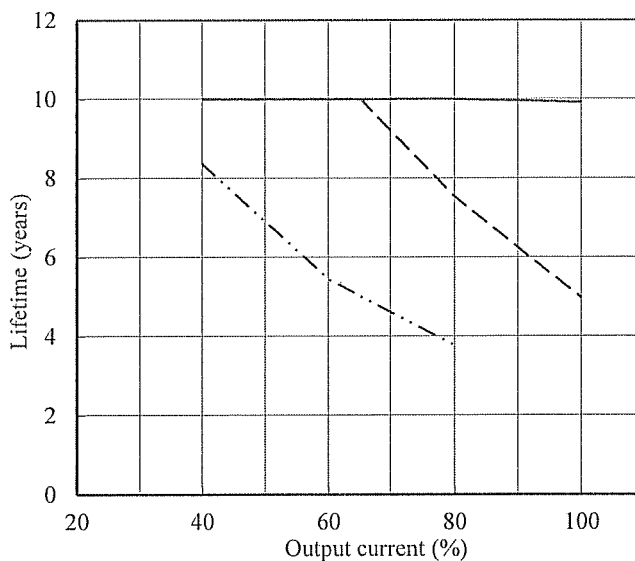


V_{in}=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta=40°C	Ta=50°C	Ta=60°C
40	10.0	10.0	7.2
60	10.0	10.0	5.3
80	10.0	7.9	3.9
100	10.0	5.8	-

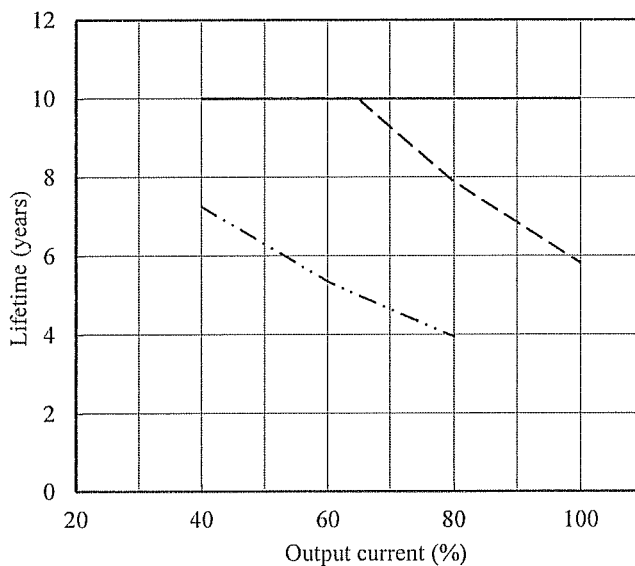


MODEL : CUS30E-5

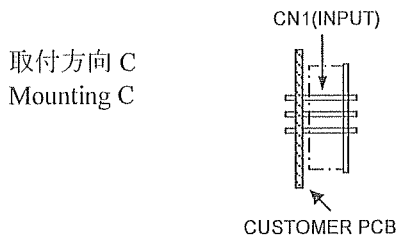

Vin=100VAC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	8.1
80	10.0	10.0	5.7
100	10.0	7.1	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -

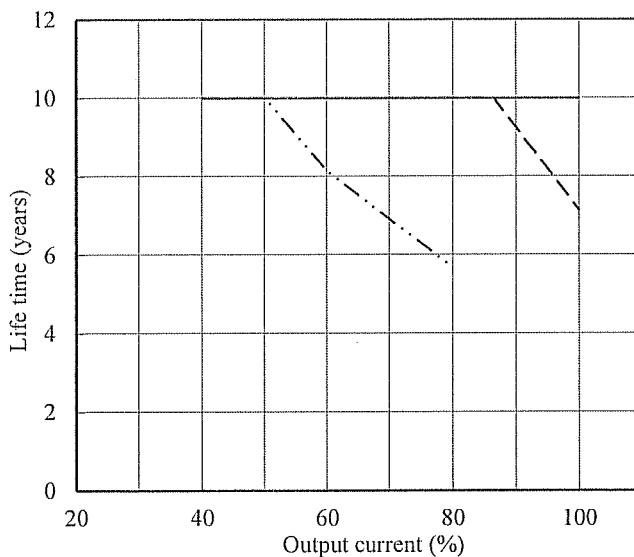


Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	9.2
60	10.0	10.0	7.2
80	10.0	10.0	5.8
100	10.0	9.3	-

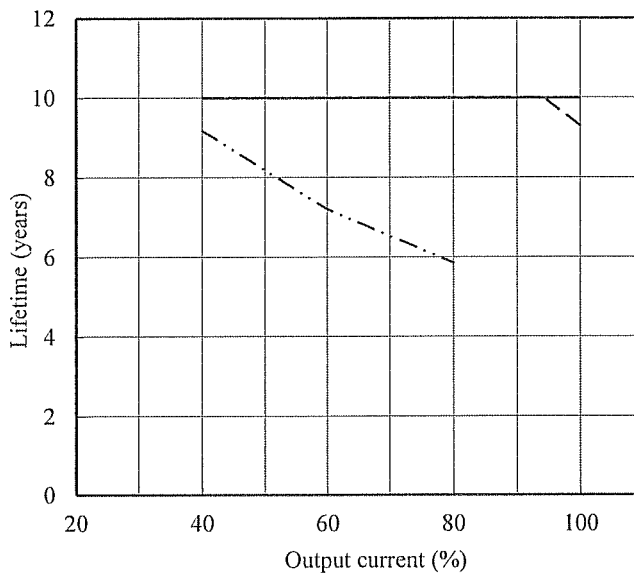


MODEL : CUS30E-5

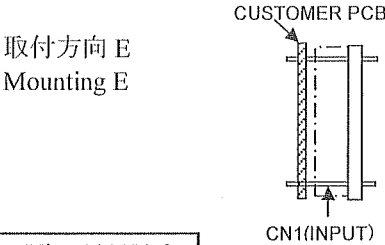

Vin=100VAC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.9
60	10.0	7.8	3.9
80	10.0	5.5	-
100	6.5	-	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -

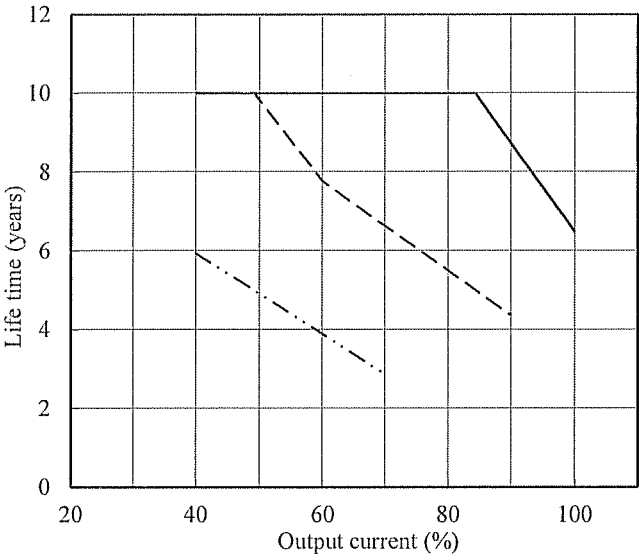


Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.6
60	10.0	7.7	3.8
80	10.0	5.6	-
100	7.4	-	-

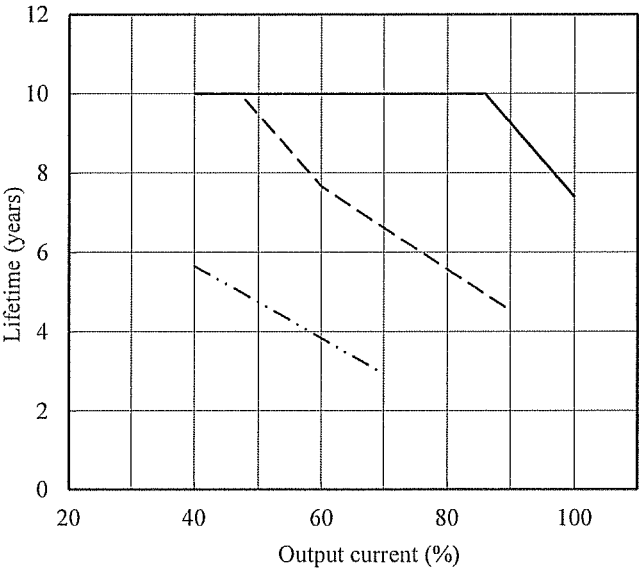


MODEL : CUS30E-5

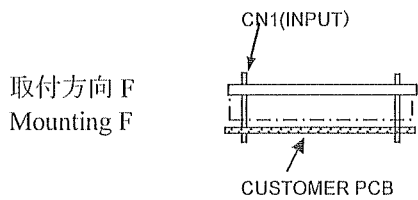

Conditions Ta 40°C : ——
50°C : - - - -
60°C : - · - · -


V_{in}=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.6
60	10.0	6.7	3.4
80	8.8	4.4	-
100	5.0	-	-

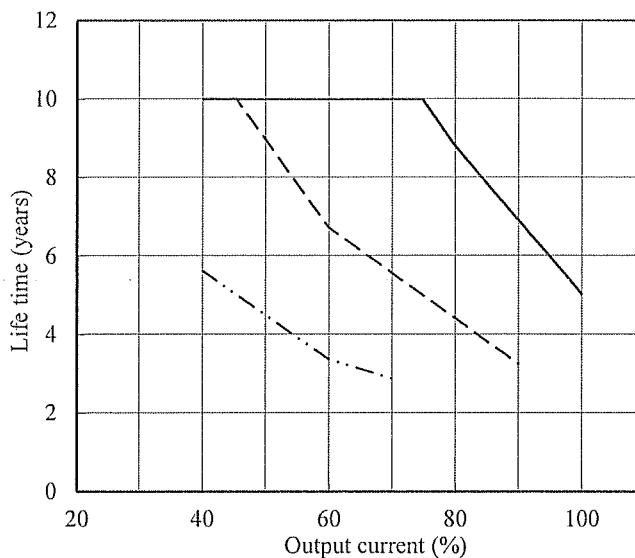

V_{in}=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.4
60	10.0	6.9	3.4
80	9.0	4.5	-
100	5.6	-	-

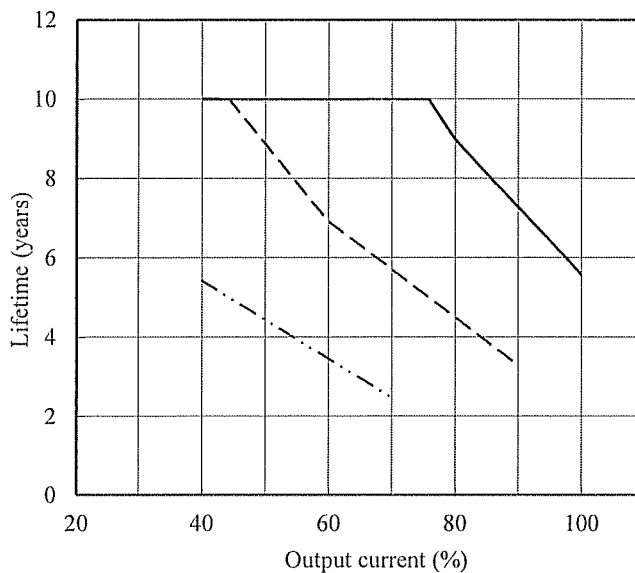


4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : CUS30E-5

空冷条件 : 自然空冷

Cooling condition : Convection cooling


取付方向 A
Mounting A



Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -


Vin=110VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta=40°C	Ta=50°C	Ta=60°C
40	10.0	10.0	5.5
60	10.0	7.0	3.5
80	8.7	4.3	-
100	5.0	-	-

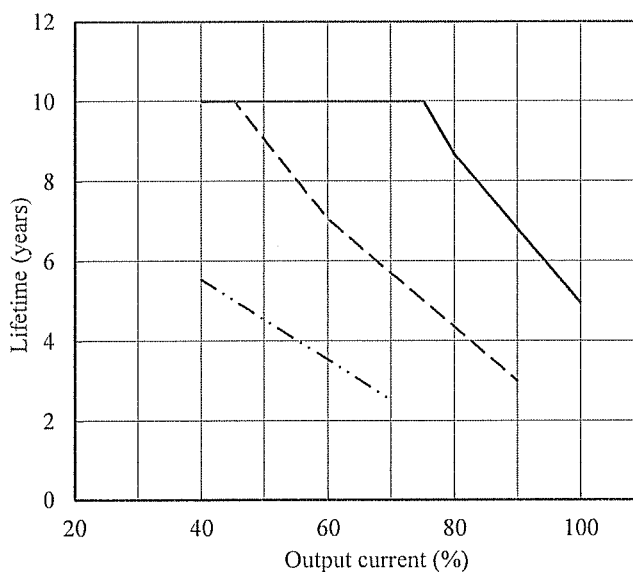


Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta=40°C	Ta=50°C	Ta=60°C
40	10.0	10.0	5.5
60	10.0	7.1	3.6
80	9.2	4.6	-
100	5.8	-	-

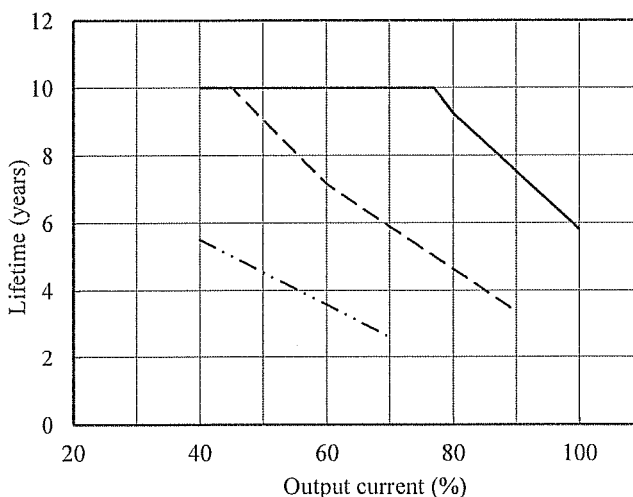

MODEL : CUS30E-5


取付方向 B
Mounting B



Vin=110VDC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	8.3
60	10.0	10.0	5.9
80	10.0	7.7	3.8
100	9.5	4.8	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -

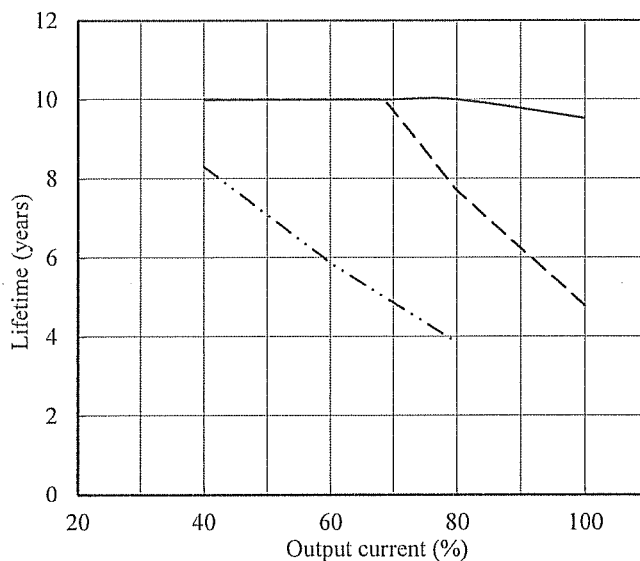


Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	7.6
60	10.0	10.0	5.6
80	10.0	7.5	4.0
100	10.0	5.1	-

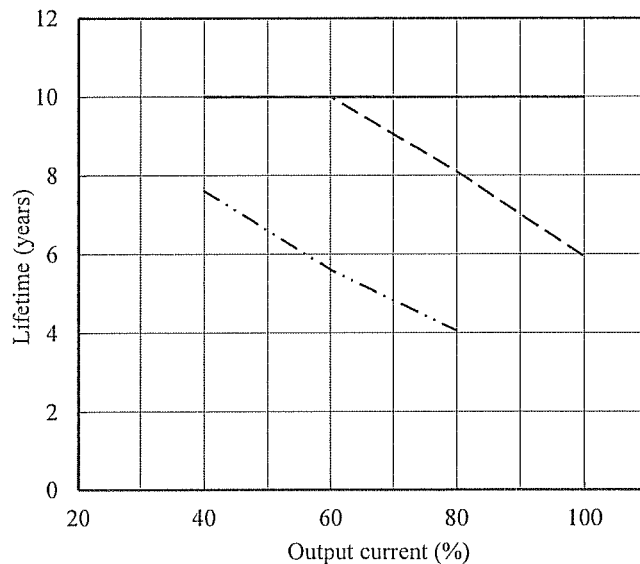


MODEL : CUS30E-5

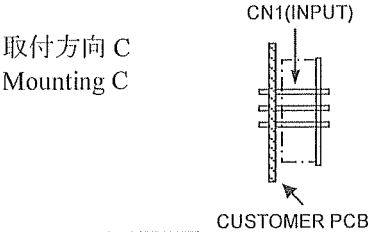

Vin=110VDC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	9.4
60	10.0	10.0	7.7
80	10.0	10.0	6.1
100	10.0	9.0	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -

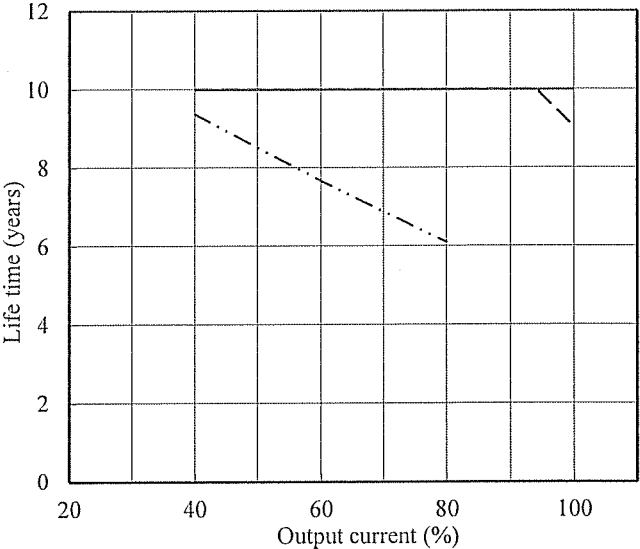


Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	9.3
60	10.0	10.0	7.6
80	10.0	10.0	6.0
100	10.0	9.8	-

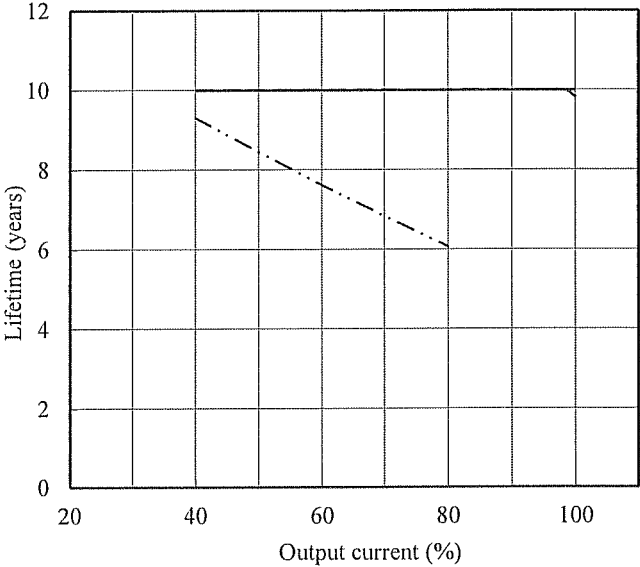


MODEL : CUS30E-5

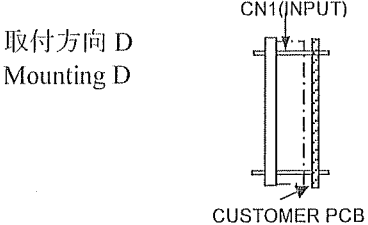

Vin=110VDC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	9.5
60	10.0	10.0	6.4
80	10.0	8.0	-
100	9.3	-	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -

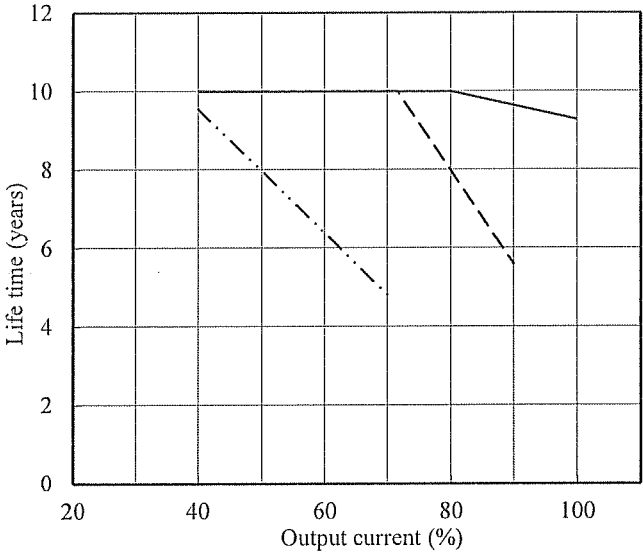


Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	8.4
60	10.0	10.0	6.3
80	10.0	9.6	-
100	10.0	-	-

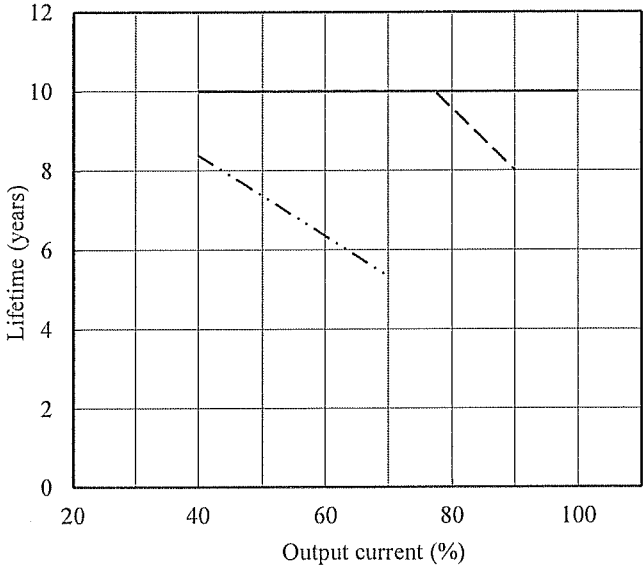


MODEL : CUS30E-5

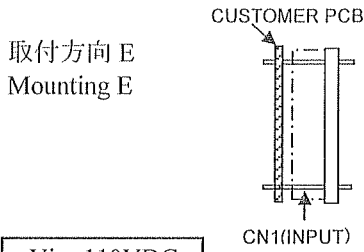

Vin=110VDC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	6.2
60	10.0	8.5	4.2
80	10.0	5.5	-
100	6.6	-	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : ·····

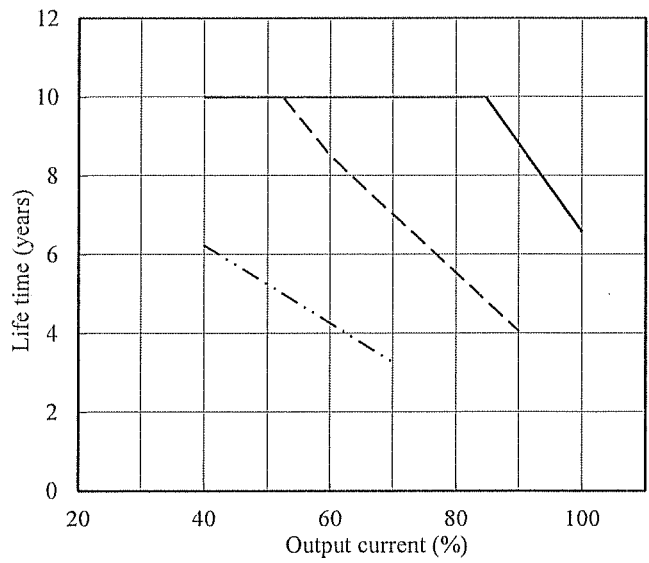


Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	6.3
60	10.0	8.6	4.3
80	10.0	5.9	-
100	8.2	-	-

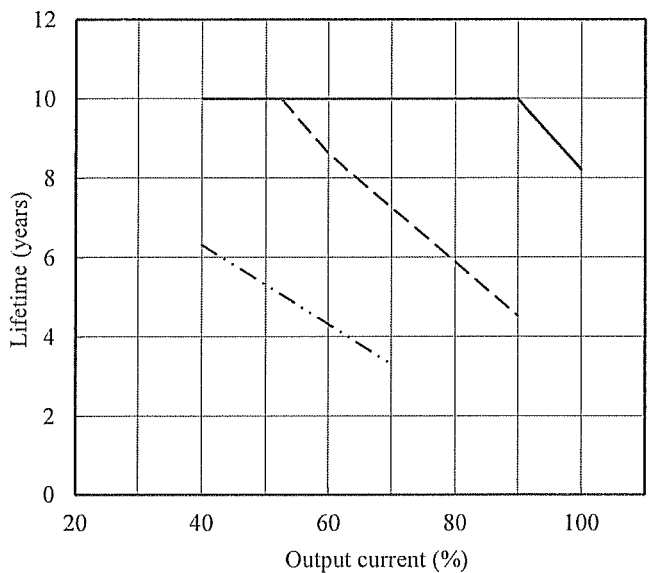


MODEL : CUS30E-5

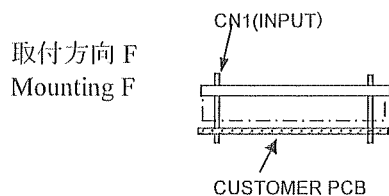

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - - - -
60°C : - · - · -


Vin=110VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.5
60	10.0	10.0	3.6
80	9.0	4.5	-
100	4.8	-	-

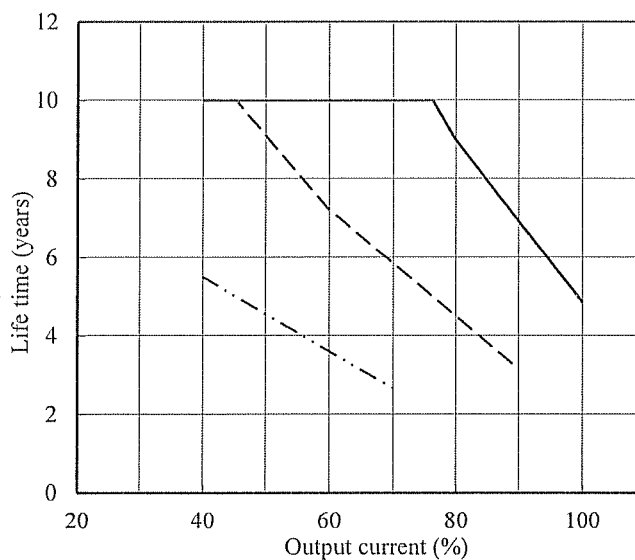

Vin=220VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	5.5
60	10.0	7.2	3.6
80	9.6	4.8	-
100	5.8	-	-

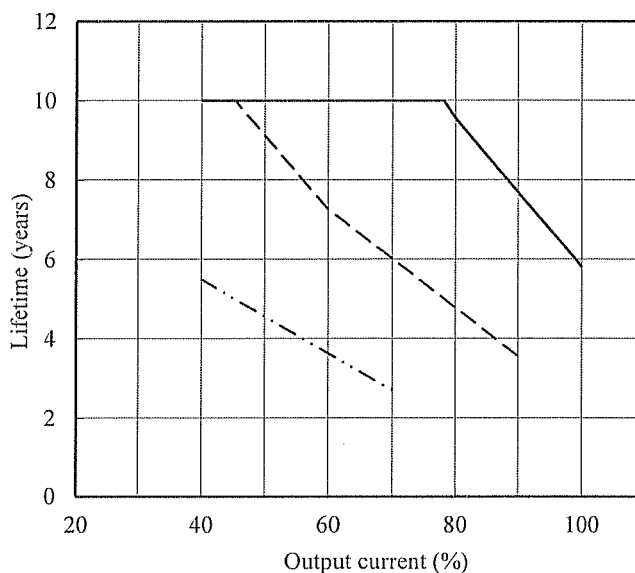

5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL :CUS30E-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 230VAC Output : 5V, 6A Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result											記事 Note		
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change		l その他 Others	
1	A1	1~2	○													○	Output hiccup	
2		2~3	○											○				
3		3~4, 5~6	○							○	○			○				Da:Z102
4		6~7	○											○				
5		7~8	○											○				
6		1		○												○		
7		2		○								○		○				
8		3		○										○				
9		4,5,6		○											○			
10		7		○										○				
11		8		○										○				
12	D51	-	○										○	○				
13		-	○										○					
15	T1	2~3	○													○	output hiccup	
16		1~2	○								○		○					
17		7,8~11,12	○											○				
18		1,6		○										○				
19		2,3		○												○	output hiccup	
20	7,8~11,12		○										○					
21	C5	-	○								○		○					
22		-	○													○	output ripple & input power increase,audible noise	
23	D1	AC-AC	○								○		○					
24		DC-DC	○								○		○					
25		AC-DC	○								○		○					
26		AC		○										○				
27		DC		○										○				

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : CUS30E-5

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

・制御部 : DP550
Controller DP CORP USA


・加振部 : V870
Vibrator LDS CORP. UK

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 : 10~55Hz
Sweep frequency
・掃引時間 : 1.0分間
Sweep time 1.0min
・加速度 : 一定 19.6m/s² (2G)
Acceleration Constant

・振動方向 : X, Y, Z
Direction
・試験時間 : 各方向共 1時間
Sweep count 1 hour each

(4) 試験方法 Test Method

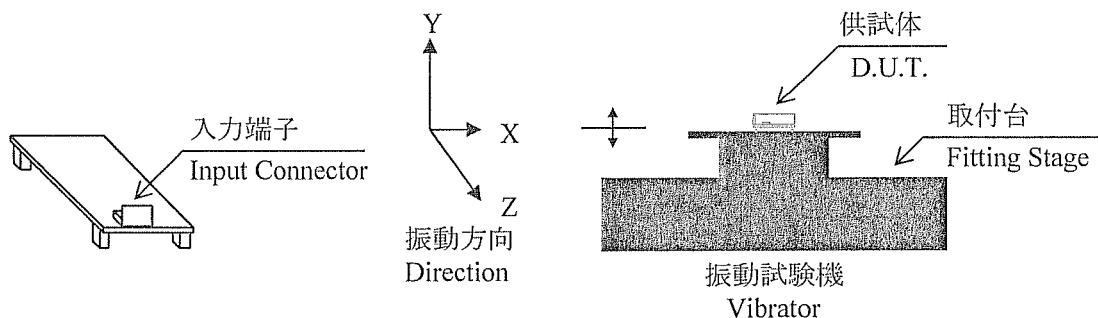

(5) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.


(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : CUS30E-5

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment

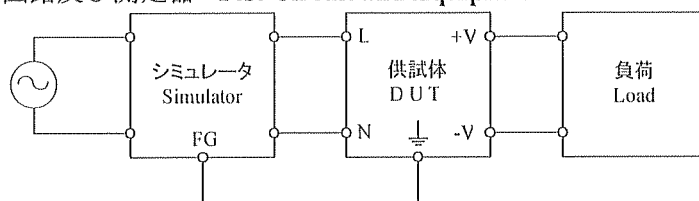

シミュレータ : INS-400L (ノイズ研究所)
 Simulator : (Noise Laboratory Co.,LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0, 100%	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.出力がダウンしない事
Not to be shut down output
- 3.その他異常のない事
No other out of orders

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test


MODEL : CUS30E-5

(1) 使用計測器 Equipment Used

TSA-101S-W : ESPEC

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -30°C ⇔ 75°C +75°C
Ambient Temperature
- ・試験時間 : 図参照
Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル
Test Cycle 100 Cycles
- ・非動作
Not Operating

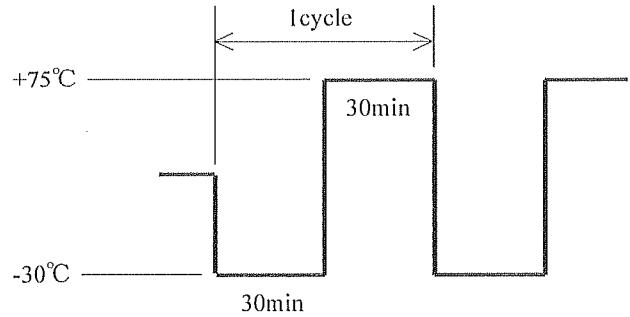

(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK