

# **HWS3000G-24**

## **RELIABILITY DATA**

### **信頼性データ**

## INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	
(1) 部品ストレス解析法MTBF Parts stress reliability prediction MTBF .....	<a href="#">3</a>
(2) 部品点数法MTBF Part count reliability prediction MTBF .....	<a href="#">4</a>
2. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	<a href="#">5-6</a>
3. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime .....	<a href="#">7</a>
4. FAN期待寿命 Fan Life Expectancy .....	<a href="#">8</a>
5. 振動試験 Vibration Test .....	<a href="#">9</a>
6. 衝撃試験 Shock Test .....	<a href="#">10</a>
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	<a href="#">11</a>
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test .....	<a href="#">12</a>
9. 電圧ディップ試験 (SEMI F47-0706) Voltage Dips Immunity Test .....	<a href="#">13</a>

※ 当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

Test results are reference data based on our measurement condition.

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

## (1) 部品ストレス解析法MTBF Parts stress reliability prediction MTBF

## 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。

故障率 $\lambda_{ssi}$ は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability prediction of Telcordia (\*1).

Individual failure rate  $\lambda_{ssi}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each part.

\*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”

(Document number SR-332, Issue3)

〈算出式〉

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m (N_i \cdot \lambda_{ssi})} \times 10^9 \text{ 時間(Hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

$\lambda_{equip}$  : 全機器故障率(FITs) Total equipment failure rate (FITs = Failures in  $10^9$  Hours)

$\lambda_{Gi}$  : i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the ith part

$\pi_{Qi}$  : i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the ith part

$\pi_{Si}$  : i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the ith part

$\pi_{Ti}$  : i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the ith part

$m$  : 異なる部品の数 Number of different part types

$N_i$  : i 番目の部品の個数 Quantity of ith part type

$\pi_E$  : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

## MTBF値 MTBF Values

## 条件 Conditions

・入力電圧 : 200VAC • AUX電圧、電流 : 5VDC, Full load

Input voltage AUX voltage & current

・出力電圧、電流 : 定格出力電圧、最大出力電流

Output voltage & current Nominal output voltage, Maximum output current

・環境ファクタ : G<sub>F</sub>(Ground, Fixed) • 取付方法 : 標準取付A

Environmental factor Mounting method : Standard mounting A

SR-332, Issue3

MTBF(Ta=25°C) ≈ 823,833 時間 (Hours)

MTBF(Ta=40°C) ≈ 530,317 時間 (Hours)

(但し、MTBFにファンは含まれておりません。)

However MTBF Calculation for FAN isn't included.

## (2) 部品点数法MTBF Part count reliability prediction MTBF

## 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B) の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 $\lambda_G$ が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability prediction of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates  $\lambda_G$  is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

〈算出式〉

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(Hours)}$$

$\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (故障数 /  $10^6$ 時間)

Total equipment failure rate (Failure /  $10^6$ Hours)

$\lambda_G$  : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数 /  $10^6$ 時間)

Generic failure rate for the ith generic part (Failure /  $10^6$ Hours)

$n_i$  : i 番目の同属部品の個数

Quantity of ith generic part

$n$  : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of different generic part categories

$\pi_Q$  : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ( $\pi_Q=1$ )

Generic quality factor for the ith generic part ( $\pi_Q=1$ )

## MTBF値 MTBF Values

条件 Condition

環境ファクタ :  $G_F$  (Ground, Fixed)

Environmental factor

RCR-9102B


MTBF ≈ 43,465 時間 (Hours)

(但し、MTBFにファンは含まれておりません。)

However MTBF Calculation for FAN isn't included.

2. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

## (1) 測定条件 Measuring Conditions

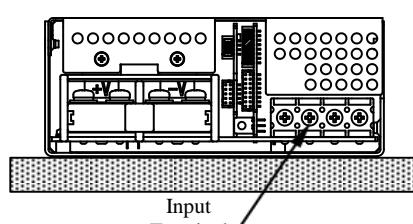取付方法 Mounting Method	Mounting A	
	 Input Terminal	
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)		
入力電圧 Input Voltage	100VAC	200VAC
出力電圧 Output Voltage	24VDC	
出力電流 Output Current	62.5A(100%)	125A(100%)
周囲温度 Ambient temperature	50°C	

## (2) 測定結果 Measuring Results

		$\Delta T$ Temperature Rise (°C)	
入力電圧 Vin Input Voltage		100VAC	200VAC
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	
		26	27
Q1	MOS FET	26	27
Q2	MOS FET	33	34
Q3	MOS FET	32	34
Q4	MOS FET	34	35
Q5	MOS FET	17	47
Q6	MOS FET	15	45
Q7	MOS FET	19	55
Q8	MOS FET	15	45
D1	BRIDGE DIODE	40	40
D2	BRIDGE DIODE	39	39
D3	S.B.D.	30	40
D4	S.B.D.	33	45
D5	DIODE	23	49
D6	DIODE	21	44
D81	S.B.D.	36	81
D82	S.B.D.	37	79
D83	S.B.D.	25	52
D84	S.B.D.	34	76
D85	S.B.D.	30	66
D86	S.B.D.	30	64
SR1	THYRISTOR	12	17

		$\Delta T$ Temperature Rise (°C)	
入力電圧 Vin Input Voltage		100VAC	200VAC
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	
		Mounting A	
T1	TRANS	27	89
T2	TRANS	38	38
T51	TRANS	21	21
L1	BALUN	21	20
L2	BALUN	42	40
L3	CHOKE COIL	36	41
L4	CHOKE COIL	26	63
L31	CHOKE COIL	15	64
C10	E.CAP.	3	7
C11	E.CAP.	3	8
C12	E.CAP.	4	9
C13	E.CAP.	3	9
C14	E.CAP.	3	8
C15	E.CAP.	3	8
C16	E.CAP.	3	10
C17	E.CAP.	3	9
C31	E.CAP.	2	7
C32	E.CAP.	2	9
C33	E.CAP.	2	9
C37	E.CAP.	3	11
C38	E.CAP.	3	11
C39	E.CAP.	3	13
C40	E.CAP.	2	10


\*取付方向Bの値は取付方向Aと同様の値となります。

Value of mounting B are similar to mounting A.

## 3. 電解コンデンサ推定寿命計算値

## Electrolytic Capacitor Lifetime

取付方向A  
Mounting A



Conditions      Vin :      100 VAC  
                  Vo :      24 V  
                  Iaux:      100 %

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
12.5A			
25A			
37.5A			
50A			-
62.5A			-

20年以上  
More than  
20 years

Conditions      Vin :      200 VAC  
                  Vo :      24 V  
                  Iaux:      100 %

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
25A			
50A			
75A			
100A			19.6
125A			-

20年以上  
More than  
20 years

上記推定寿命は、メーカーによる期待寿命データを基に弊社計算方法により算出した値です。  
封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated by our calculation method based on expected life data from the manufacturer.  
This does not include the seal rubber degradation effect etc.

取付方向Bの寿命は取付方向Aと同様の寿命となります。


Lifetime of mounting B are similar to mounting A.

## 4. FAN期待寿命計算値 Fan Life Expectancy

## (1) 使用製品名 Part Name

9G0612P4S0091 (SANYO DENKI CORP.)

## (2) 期待寿命 Life Expectancy


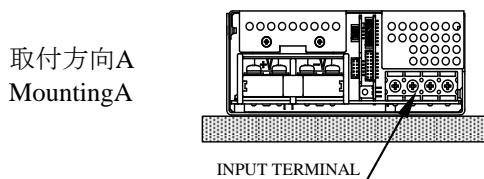


Conditions		Vin : 100 VAC	Vo : 24 V	Iaux: 100 %
Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
12.5A	7.8	6.2	4.3	
25A	7.7	6.1	4.3	
37.5A	7.4	5.9	3.8	
50A	7.4	5.7	-	
62.5A	7.1	5.5	-	

Conditions		Vin : 200 VAC	Vo : 24 V	Iaux: 100 %
Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
25A	7.7	6.1	4.3	
50A	7.2	5.7	3.8	
75A	6.4	5.1	3.0	
100A	6.2	4.4	-	
125A	5.4	3.4	-	

Ta      40°C : ———  
           50°C : -·-·-·-  
           60°C : -·-·-·-

Ta      40°C : ———  
           50°C : -·-·-·-  
           60°C : -·-·-·-

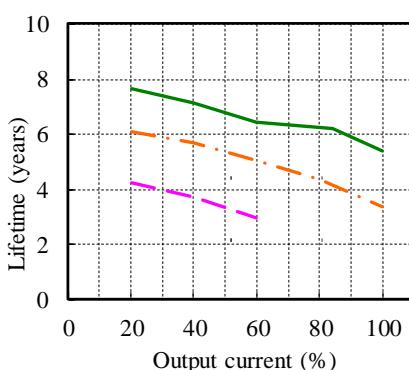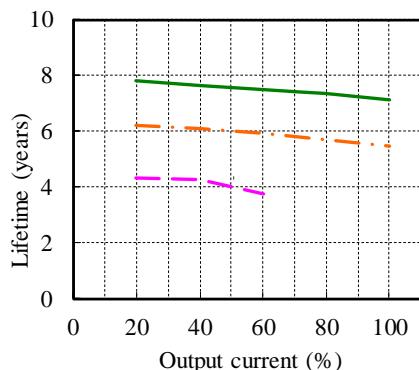

上記推定寿命は、メーカーによるファン単体の期待寿命データ(残存率90%)を基に  
弊社計算方法により算出した値です。

The lifetime is calculated by our calculation method based on fan life expectancy for fan only  
by manufacture (90% survival rate).

取付方向Bの寿命は取付方向Aと同様の寿命となります。

Lifetime of mounting B are similar to mounting A.

## 5. 振動試験 Vibration Test

### (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

### (2) 使用試験装置 Equipment Used


EM2201 (IMV (株) 製)  
IMV CORP.

### (3) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 : 10～55Hz  
Sweep frequency
- ・掃引時間 : 1.0分間  
Sweep time 1.0min
- ・加速度 : 一定  $19.6\text{m/s}^2$  (2G)  
Acceleration Constant

- ・振動方向 : X, Y, Z  
Direction
- ・試験時間 : 各方向共 1時間  
Sweep count 1 hour each

### (4) 試験方法 Test Method

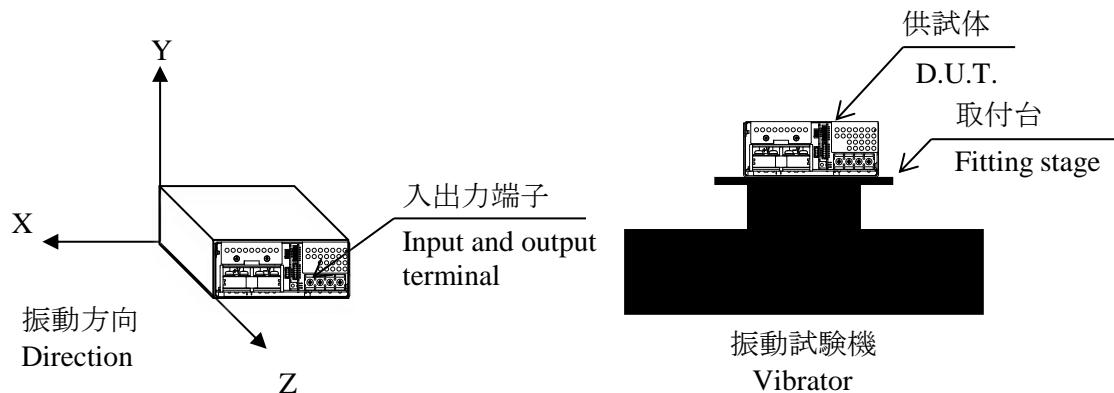

### (5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

### (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 6. 衝撃試験 Shock Test

### (1) 衝撃試験種類 Shock Test Class

衝撃波振動試験 Shock wave vibration test


### (2) 使用試験装置 Equipment Used

EM2201 (IMV (株) 製)  
IMV CORP.

### (3) 試験条件 Test Conditions

・衝撃時間	: 11ms	・衝撃方向	: 6方向 ±X, ±Y, ±Z
Sweep frequency		Direction	6 directions
・パルス波形	: 正弦半波		
Pulse waveform	Sinusoidal half wave		
・加速度	: 196m/s <sup>2</sup> (20G)		
Acceleration			

### (4) 試験方法 Test Method

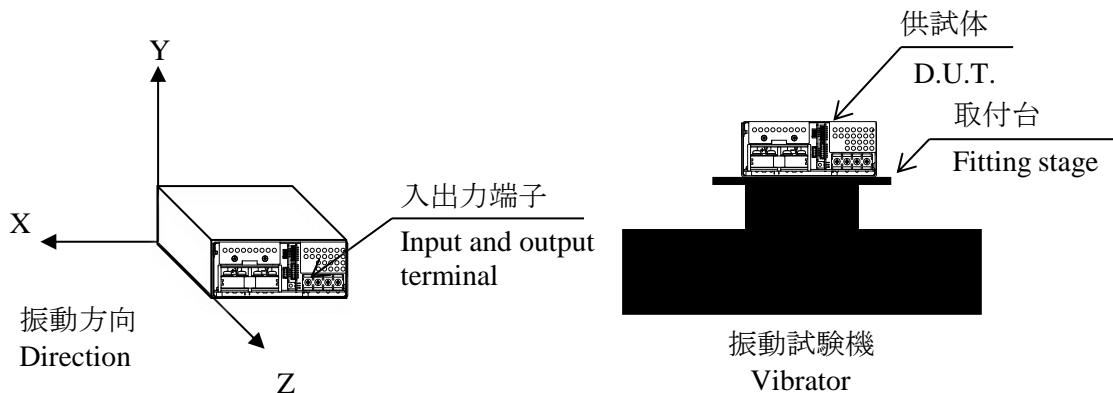

### (5) 判定条件 Acceptable Conditions


1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

### (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

### (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment

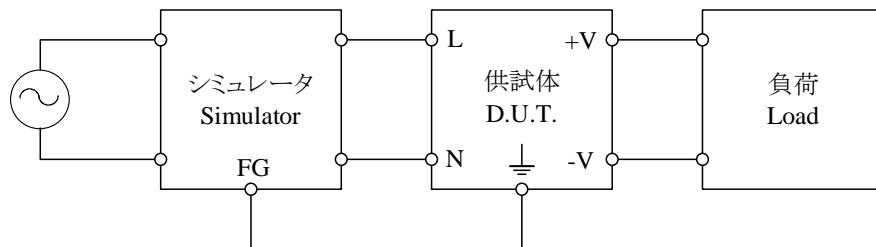

シミュレータ : INS-AX2-450TH (ノイズ研究所)  
 Simulator (Noise Laboratory Co.,LTD)

### (2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output voltage	: 定格 Nominal	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0%, 100%	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

### (3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

### (4) 試験結果 Test Results

合格 OK


## 8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

### (1) 使用冷熱衝撃装置 Equipment Used (Thermal Shock Chamber)

TSA-71H-W (ESPEC(株) 製)  
ESPEC CORP.

### (2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -40°C ⇄ 105°C  
Ambient Temperature
- ・試験時間 : 図参照  
Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 500 サイクル  
Test Cycle 500 Cycles
- ・非動作  
Not Operating

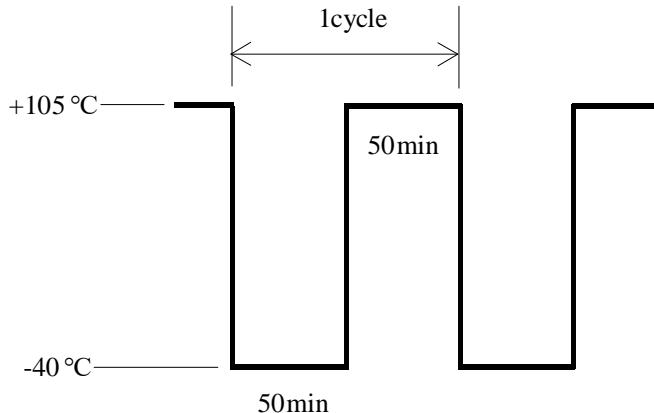

### (3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。500サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 500 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 9. 電圧ディップ試験 (SEMI F47-0706) Voltage Dips Immunity Test


### (1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 PCR18000WEA2R (Kikusui)

### (2) 試験条件 Test Conditions

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ・出力電圧 : 定格<br>Output Voltage Nominal | ・周囲温度 : 25°C<br>Ambient Temperature                 |
| ・出力電流 : Full load<br>Output Current  | ・試験間隔 : 10秒以上<br>Test Interval More than 10 seconds |
| ・試験回数 : 1回<br>Number of Tests 1 time |   |

### (3) 試験方法 Test Method

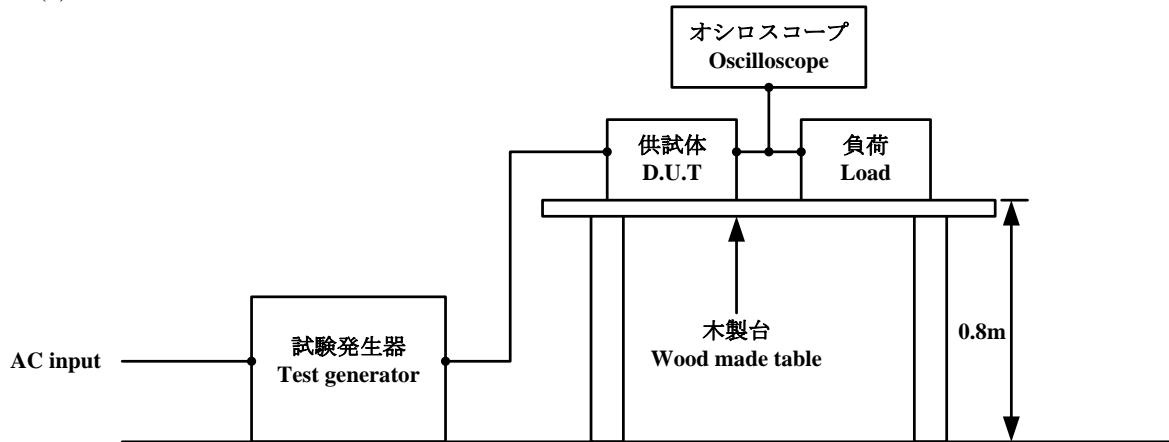

### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事

The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.

- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事

The output voltage must be within the regulation of specification after the test.

### (5) 試験結果 Test Results

入力電圧 Input voltage	Dip Time	Results
170VAC→85VAC	200ms	Pass
170VAC→119VAC	500ms	Pass
170VAC→136VAC	1000ms	Pass
200VAC→100VAC	200ms	Pass
200VAC→140VAC	500ms	Pass
200VAC→160VAC	1000ms	Pass